


44180.DIM..., 44180.SLA..., 44360.DIM..., 44360.SLA...

pirios DIM Einfacher Verbund

pirios DIM Association simple

pirios DIM Rete semplice

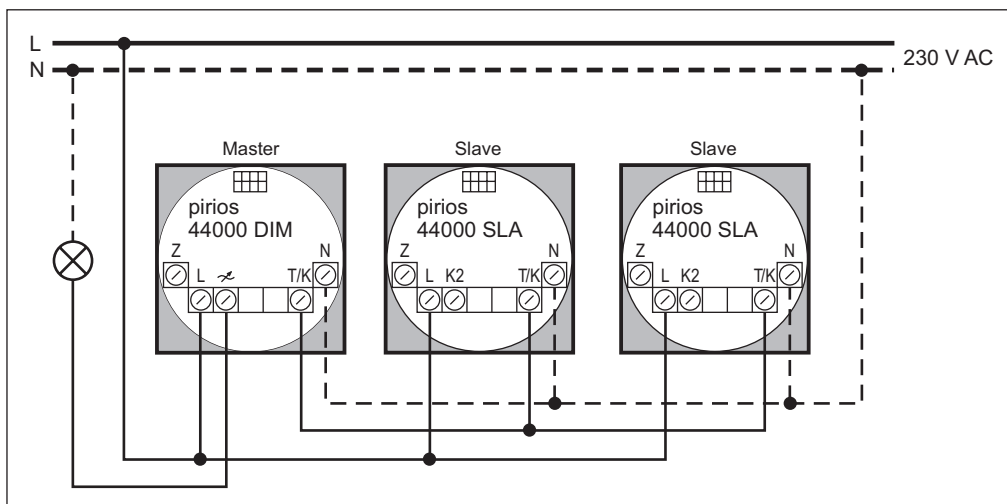

Alle zusammengeschalteten **pirios**-Geräte dürfen nur über den gleichen Polleiter und die gleiche Sicherungsgruppe betrieben werden. Max. 10 Slaves an Master.

pirios-Melder können beliebig (unabhängig von ihrem Erfassungsbereich 180° oder 360°) kombiniert werden.

*Tous les appareils **pirios** associés doivent être alimentés par la même phase et protégés par le même groupe de fusibles.*

Max. 10 Slaves sur le Master.

*Il est possible de combiner des détecteurs **pirios** à volonté (indépendamment de leur champ de détection 180° ou 360°).*

Gli apparecchi **pirios** interconnessi devono funzionare solo con polarità identica o con lo stesso gruppo di fusibili.

Mass. 10 Slaves sul Master.

I rivelatori **pirios** possono essere combinati a piacere (indipendentemente dal campo di rilevamento a 180° o a 360°).