


44180.DIM..., 44360.DIM...

pirios DIM Einzelanwendung, externe Minuterie

pirios DIM Application autonome, minuterie externe

pirios DIM Applicazione singola, minuteria esterna

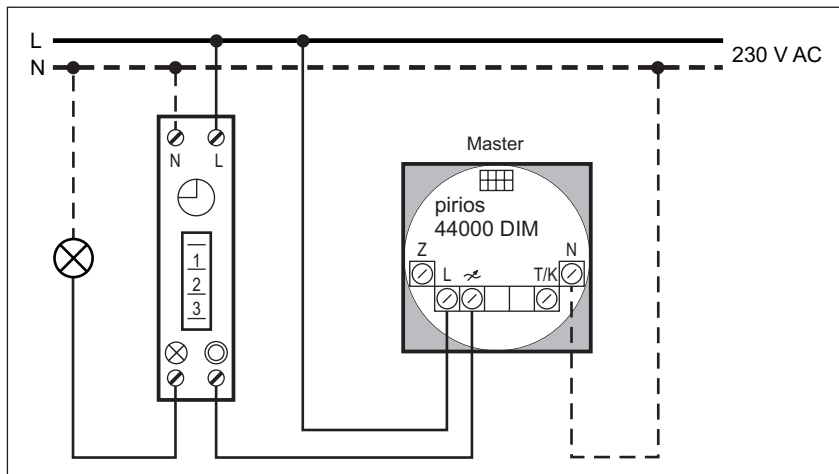

Darf nur in der Impulsfunktion betrieben werden!

Der angesteuerte Treppenhausautomat muss nachschaltbar sein! Keinen Schrittschalter verwenden.

Die Nachlaufzeit der angeschlossenen, nachschaltbarer Minuterie muss grösser als 30 Sekunden sein.

Ne doit être utilisé qu'en mode par impulsion!

La minuterie de cage d'escalier commandée doit être réarmable. Ne pas utiliser de commutateur pas à pas.

La temporisation de la minuterie connectée et réarmable doit être supérieure à 30 secondes.

L'esercizio è permesso solo usando la funzione ad impuls!

La luce automatica delle scale deve poter essere riattivata! Non impiegare interruttori passo-passo.

La temporizzazione della minuteria riattivabile collegata deve essere superiore a 30 secondi.