



Video – 1 linea montante – apertura di porta controllo di giorno/notte

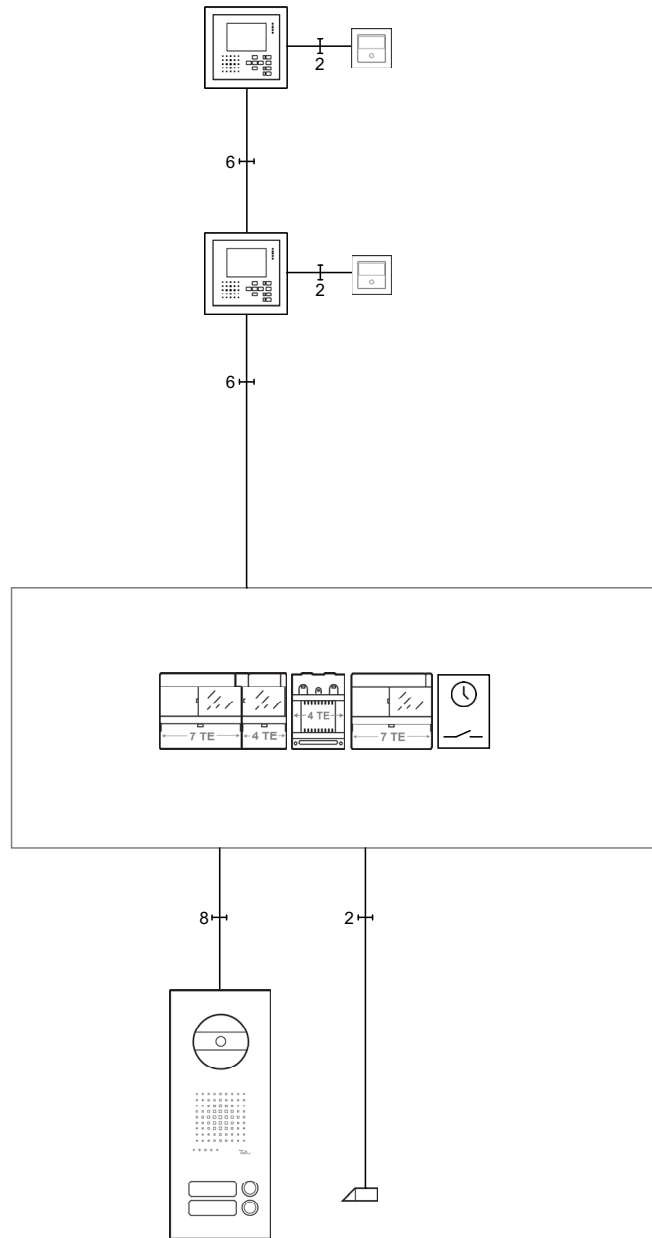

Video – 1 linea montante – apertura di porta controllo di giorno/notte

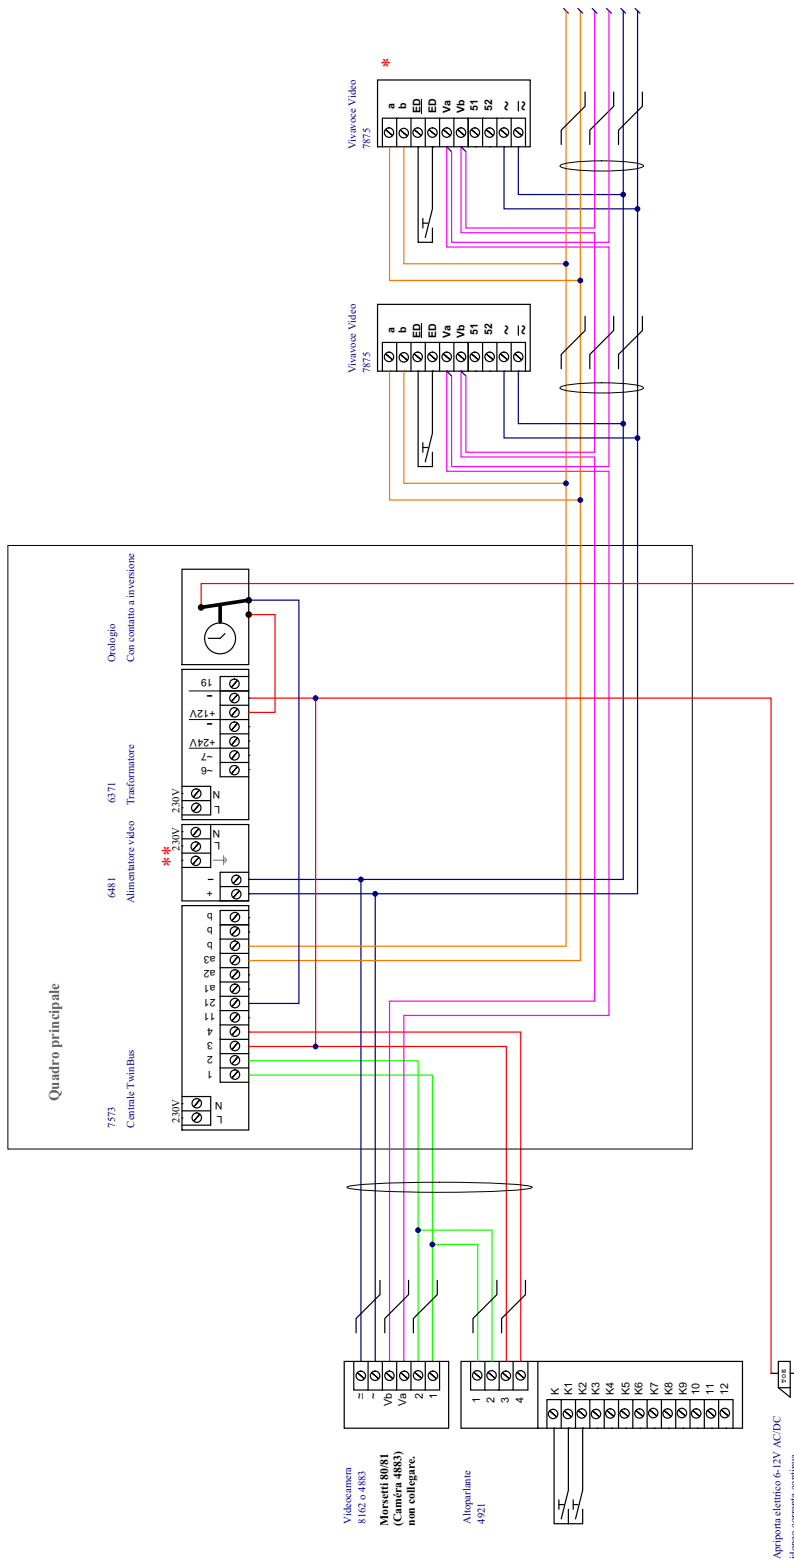

Utilizzare cavo del tipo G51 del diametro 0,8mm
 Cavo separato
 attorcigliati

* Attivare la resistenza di chiusura all'ultimo posto video.
 ** Messa a terra.

L'accuratezza dello schema elettrico in qualsiasi caso deve essere controllato da voi o l'elettricista. Un obbligo o responsabilità della ditta Feller AG sono esclusi.