

FanCoil Aktor


Lastanschluss für 1 FanCoil-Ausgang

Actionneur FanCoil

Connexion de charge pour sortie 1 FanCoil

Attuatore FanCoil

Collegamento del carico per 1 uscita ventilconvettore

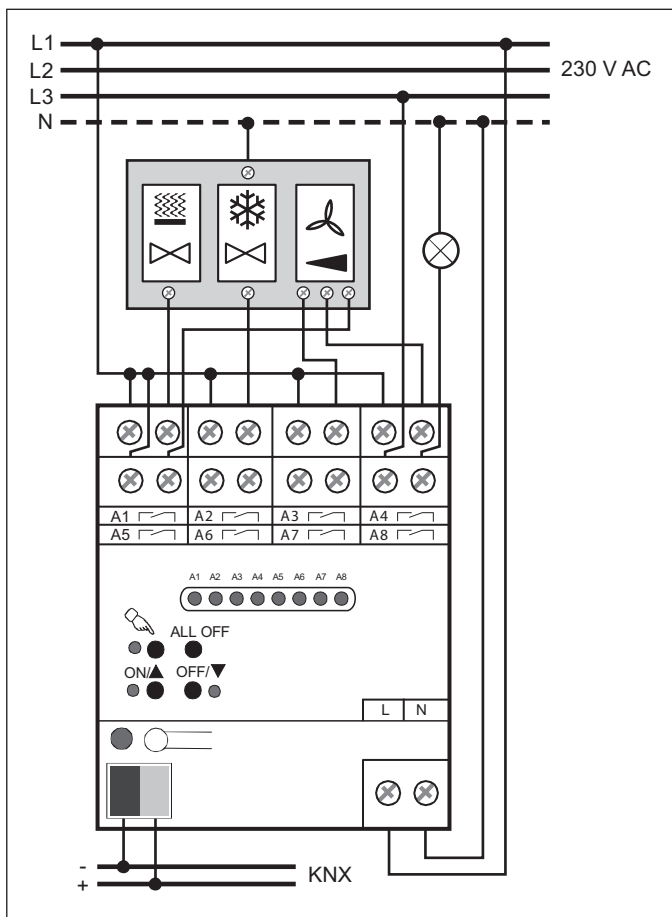

Anschluss eines Gebläsekonvektors im 1-Kanal-Betrieb mit 4-Rohr-FanCoil-System (Heizen und Kühlen über getrenntes Ventil) und mit 3 Lüfterstufen. Der nicht als Lüfterstufe genutzte Ausgang 8 wird im Beispiel als einfacher Schaltausgang verdrahtet, die Ausgänge 6 und 7 sind unbenutzt.

Raccordement d'un ventilo-convecteur en mode 1 canal à un système FanCoil à 4 tuyaux (chauffage et refroidissement par vannes séparées) et avec 3 vitesses de ventilateur. La sortie 8 non utilisée comme vitesse de ventilateur est câblée dans cet exemple comme simple sortie de commutation, les sorties 6 et 7 sont inutilisées.

Collegamento di un ventilconvettore nel funzionamento a 1 canale con sistema FanCoil a 4 tubi (riscaldamento e climatizzazione con valvola separata) e 3 stadi di regolazione ventilatore. L'uscita 8 non utilizzata come stadio ventilatore viene cablata nell'esempio come semplice uscita di commutazione, le uscite 6 e 7 rimangono inutilizzate.