


Leistungszusatz 500 W für Universal-Dimmaktor

Élément de puissance 500 W pour actionneur de variateur universel

Elemento di potenza supplementare 500 W per attuatore variatore universale

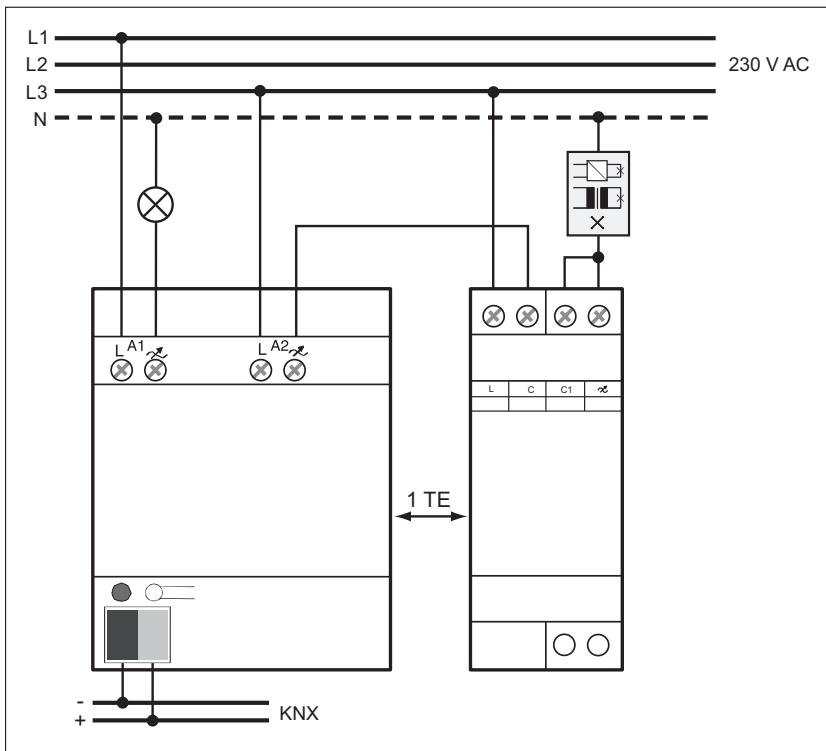

Bei Betrieb mit konventionellen Trafos muss jeder Trafo - entsprechend Herstellerangabe - primärseitig abgesichert sein.
Nur Sicherheitstrafos nach EN 61558-2-6 verwenden!

Um eine Überhitzung zu vermeiden, muss zwischen dem Leistungszusatz und dem Dimmer ein Abstand von 1 TE eingehalten werden (18 mm).

En cas d'utilisation avec des transformateurs conventionnels, chaque transformateur doit être protégé par fusible côté primaire conformément aux instructions du fabricant. Employer uniquement des transformateurs de sécurité selon EN 61558-2-6!

Pour éviter tout échauffement, il faut respecter un écartement de 1 TE (18 mm) entre l'élément de puissance et le variateur.

Nel funzionamento con trasformatori di tipo convenzionale, ognuno di essi deve essere protetto - in base alle istruzioni del relativo produttore - sul lato primario. Impiegare solo trasformatori di sicurezza conformi alla norma EN 61558-2-6!

Per evitare fenomeni di surriscaldamento, tra l'elemento di potenza supplementare e il variatore di luce occorre mantenere una distanza di 1 TE (18 mm).