





Interruttori & Pulsanti

**Pulsante,
chiusura-apertura**
Attacco come contatto di lavoro,
1 polo

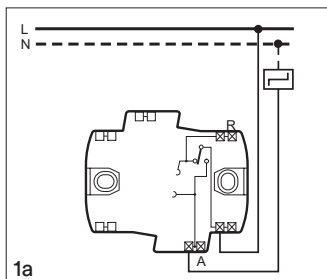


7563.AR.xxx
Non illuminato
illuminabile con 688.230V.LED.xx

**Interruttore,
dis/invertitore**
Attacco come schema 3,
1 polo

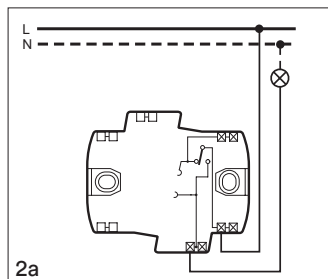


7563.xxx
Non illuminato
illuminabile con 688.230V.LED.xx

**Interruttore,
dis/invertitore**
Attacco come schema 3,
2 poli

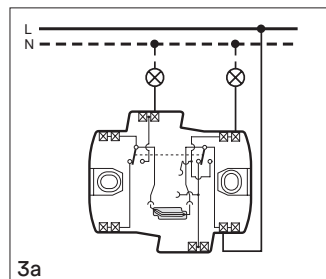


7569.xxx
Non illuminato
illuminabile con 688.230V.LED.xx


**Interruttore,
permutatore**
Attacco come schema 6,
1 polo

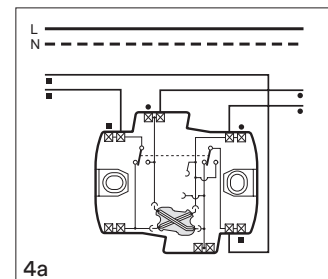


7566.xxx
Non illuminato
illuminabile con 688.230V.LED.xx

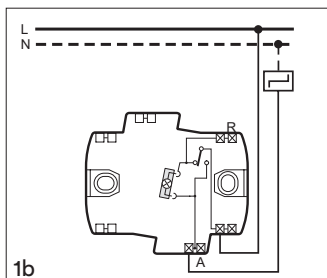


7563.ARL.xxx
Illuminazione d'orientamento *)

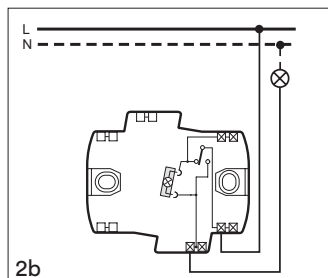


7563.LS.xxx
Illuminazione d'orientamento *)

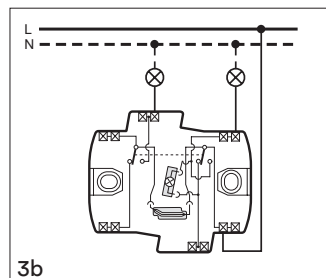


7569.LS.xxx
Illuminazione d'orientamento *)

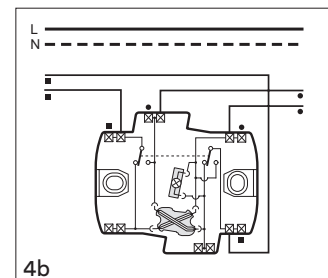


7566.LS.xxx
Illuminazione d'orientamento *)

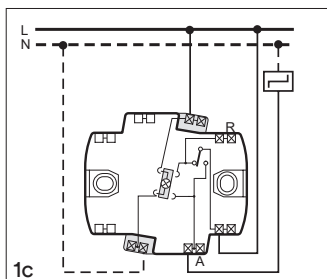


7563.ARK.xxx
Illuminazione permanente

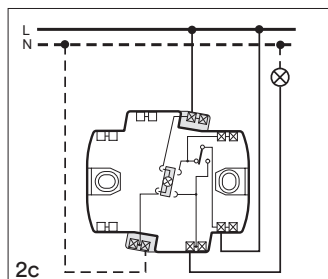


7563.KS.xxx
Illuminazione permanente

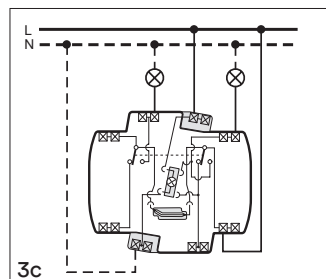


7569.KS.xxx
Illuminazione permanente

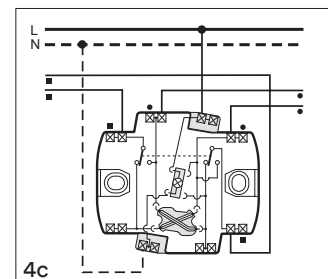


7566.KS.xxx
Illuminazione permanente

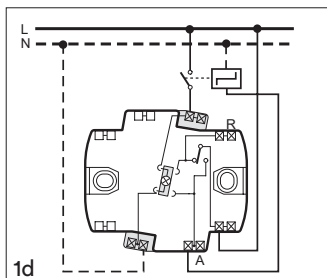


7563.ARK.xxx
Illuminazione di controllo

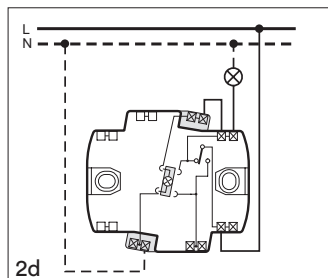

7563.KS.xxx
Illuminazione di controllo

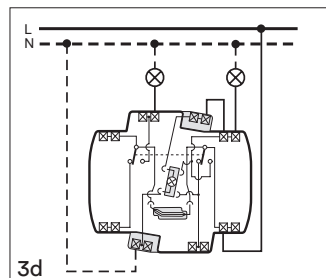


7569.KS.xxx
Illuminazione di controllo

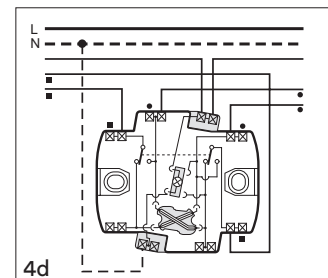

7566.KS.xxx
Illuminazione di controllo


Interruttori & Pulsanti

**Pulsante/interruttore,
chiusura-apertura + invertitore**
Attacco come contatto di lavoro /
schema 3, 2x 1 polo

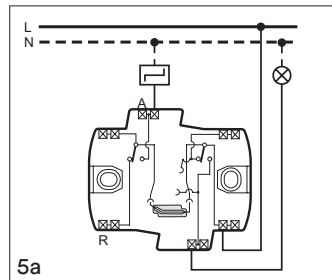


7563.AR63.xxx
Non illuminato

**Pulsante doppio,
2x chiusura-apertura**
Attacco come contatto di lavoro /
contatto di lavoro, 2x 1 polo

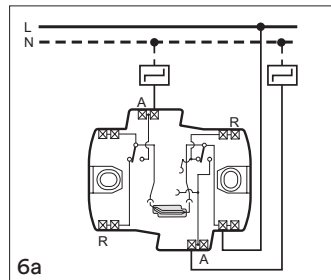


7563.AR63AR.xxx
Non illuminato

**Pulsante,
chiusura-apertura**
Attacco come contatto di lavoro,
2 poli

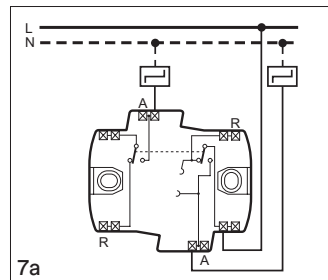


7569.AR.xxx
Non illuminato

**Interruttore doppio,
serie invertitore-invertitore**
Attacco come schema 3+3,
2x 1 polo

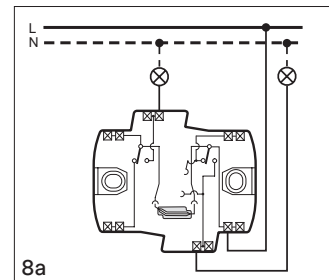

7561.xxx
Non illuminato

**Interruttore
per luce e ventilatore**
Attacco come contatto di lavoro /
schema 3, 2x 1 polo

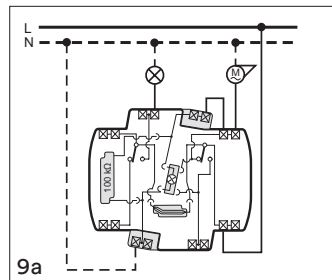

756363.KS.xxx
Illuminazione di controllo

*) Avvertenza per l'uso LED

Feller consiglia di collegare il modulo LED interno al conduttore di neutro per garantire il perfetto funzionamento, soprattutto con dispositivi elettronici e lampade a LED.
(vedi schemi di collegamento: illuminazione permanente).



LED di orientamento



LED di controllo o
permanente



Aggiunta illuminazione
sopra



Aggiunta illuminazione
sotto



Supplemento per LED per
ventilatori con temporizzatori



Connettore schema




Connettore incrociato

Interruttori & Pulsanti

Pulsanti, chiusura-apertura


Attacco come contatto di lavoro, 1 polo

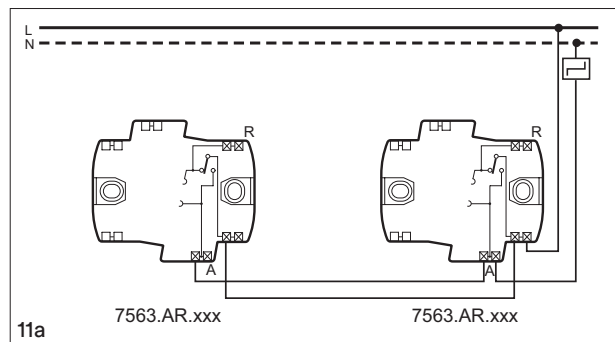


Non illuminato
illuminabile con 688.230V.LED.xx

Interruttori, inversione


Attacco come schema 3, 1 polo

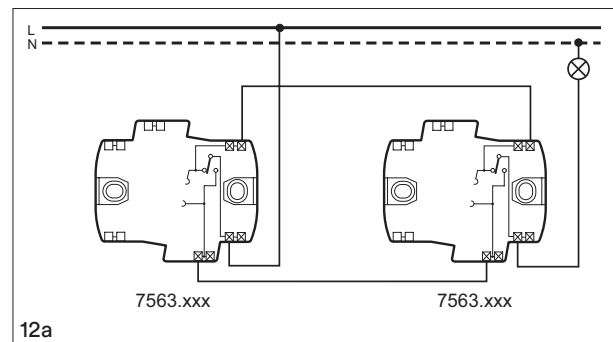


Non illuminato
illuminabile con 688.230V.LED.xx

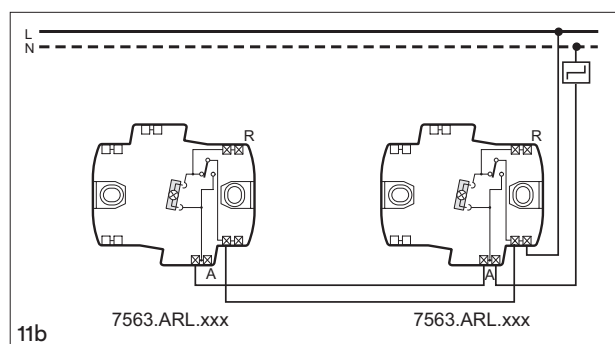


Illuminazione d'orientamento *)

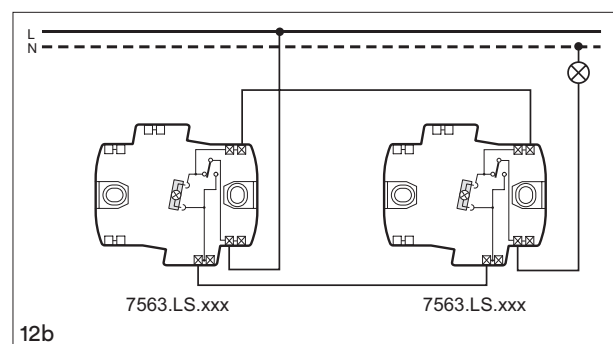


Illuminazione d'orientamento *)

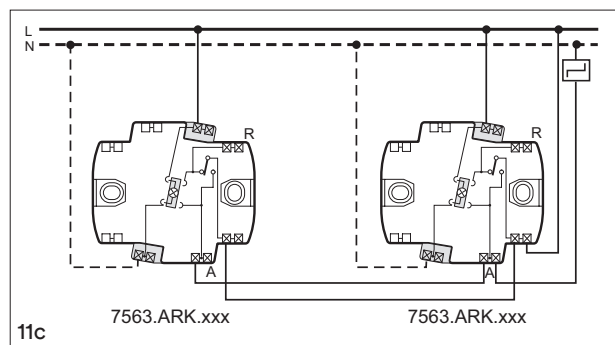


Illuminazione permanente

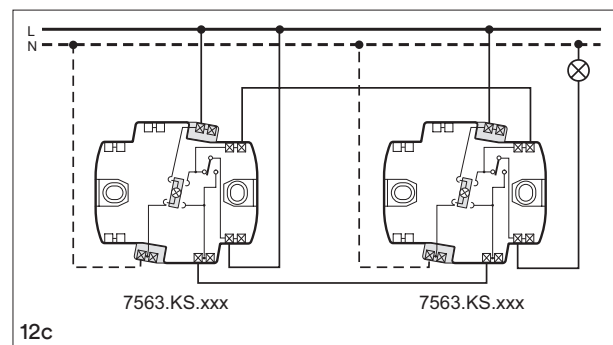

Illuminazione permanente

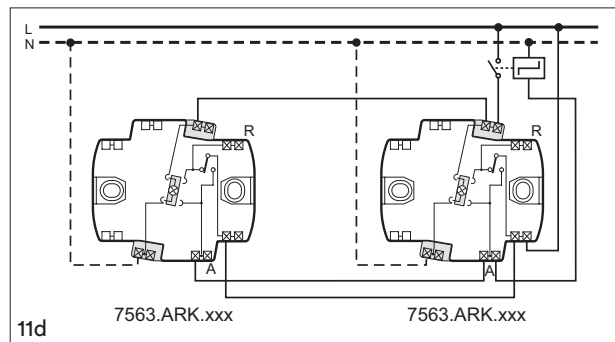

Illuminazione di controllo

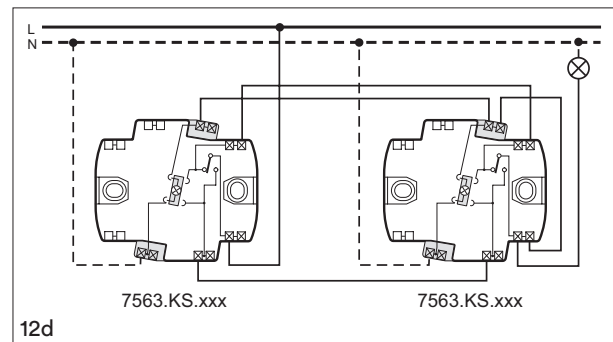


Illuminazione di controllo


Interruttori & Pulsanti

Interruttori, inversione


Attacco come schema 3, 2 poli

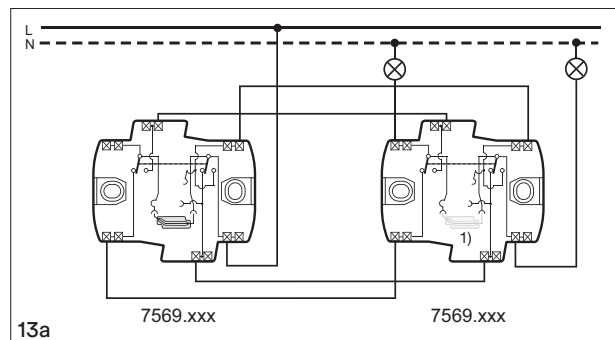


Non illuminato
illuminabile con 688.230V.LED.xx

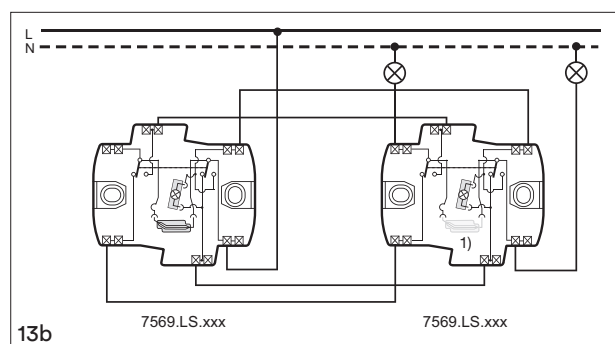

Illuminazione d'orientamento *)
(solo per 1 sistema elettronico per interruttore)

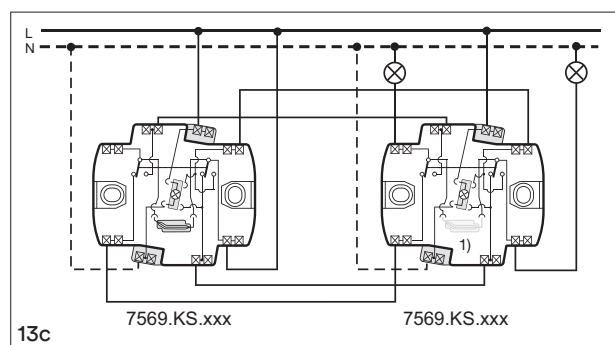

Illuminazione permanente

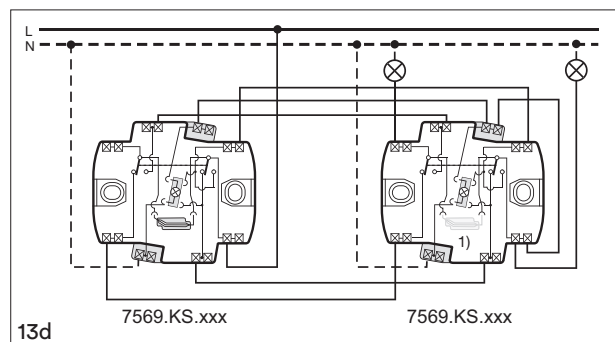

Illuminazione di controllo
(solo per 1 sistema elettronico per interruttore)

*) Avvertenza per l'uso LED

Feller consiglia di collegare il modulo LED interno al conduttore di neutro per garantire il perfetto funzionamento, soprattutto con dispositivi elettronici e lampade a LED.
(vedi schemi di collegamento: illuminazione permanente).

1) Attenzione:
togliere il connettore
schema

LED di orientamento

LED di controllo o
permanente

Aggiunta illuminazione
sopra


Aggiunta illuminazione
sotto

Connettore schema


Interruttori & Pulsanti

Interruttori, permutatore


- a) Attacco come schema 3, 1 polo
- b) Attacco come schema 6, 1 polo

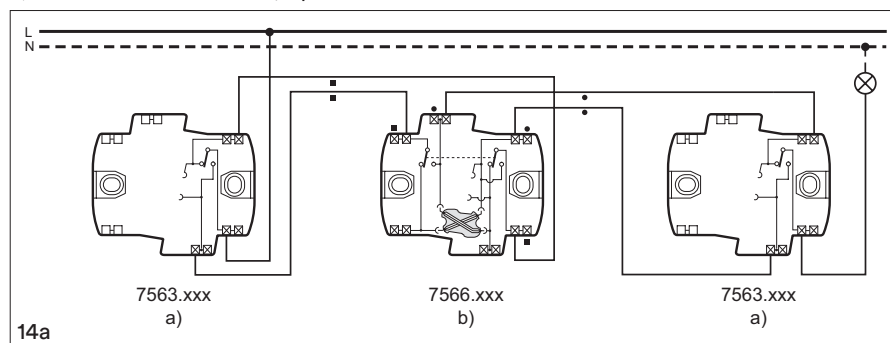


Non illuminato

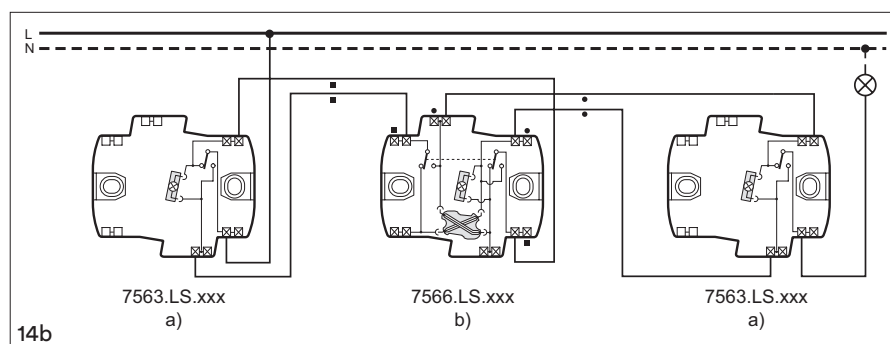

Illuminazione d'orientamento *)

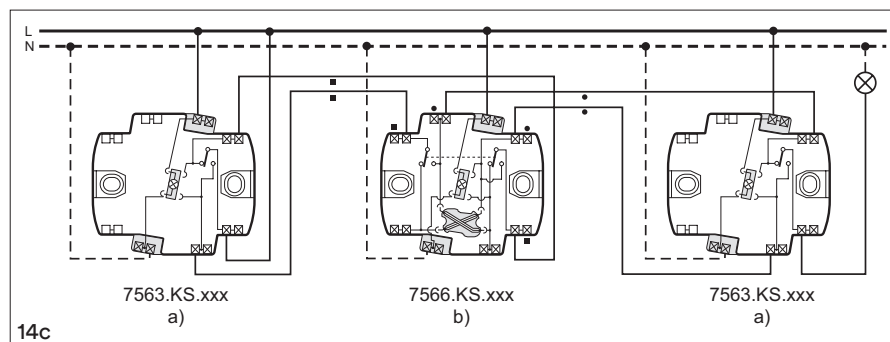

Illuminazione permanente

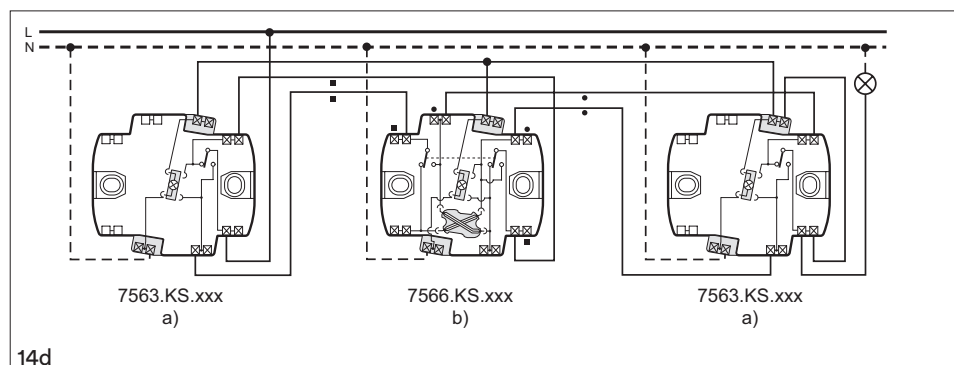


Illuminazione di controllo


Interruttori & Pulsanti

Pulsante / pulsante doppio / interruttore


- a) Attacco come contatto di lavoro, 1 polo
- b) Attacco come contatto di lavoro / schema 3, 2x 1 polo
- c) Attacco come schema 3, 1 polo

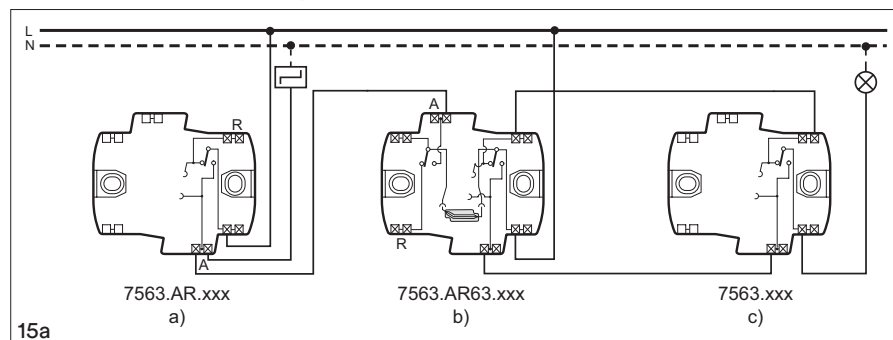


Non illuminato

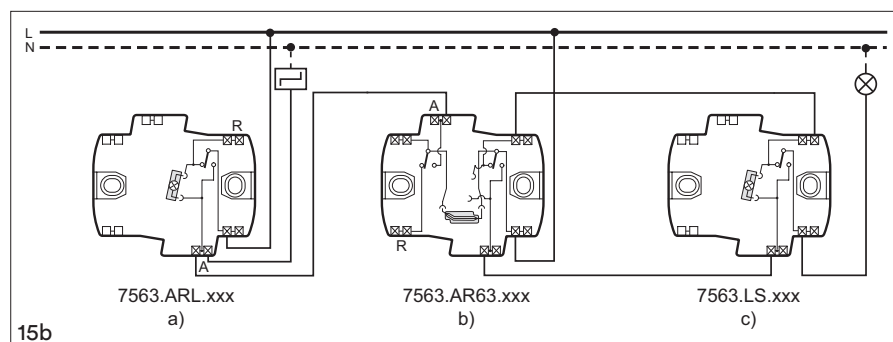

Illuminazione d'orientamento *)

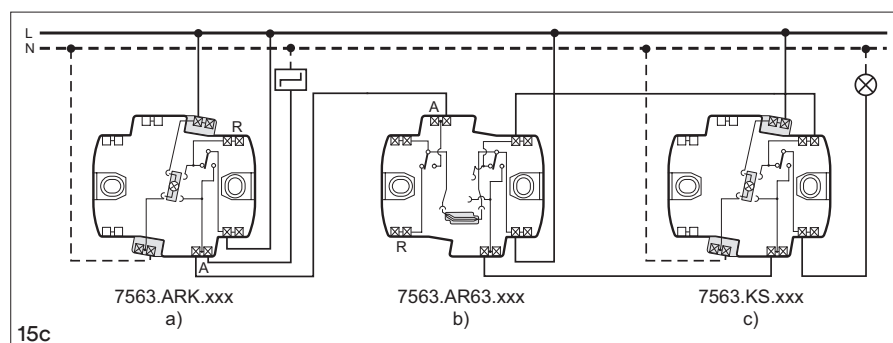

Illuminazione permanente

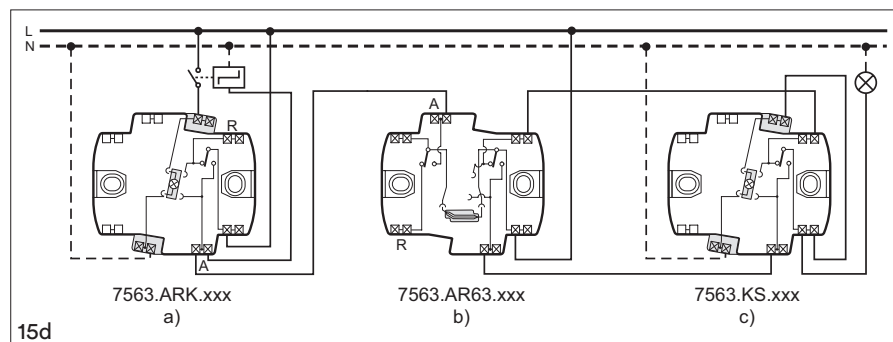

Illuminazione di controllo

*) Avvertenza per l'uso LED

Feller consiglia di collegare il modulo LED interno al conduttore di neutro per garantire il perfetto funzionamento, soprattutto con dispositivi elettronici e lampade a LED.
(vedi schemi di collegamento: illuminazione permanente).


- LED di orientamento
- LED di controllo o permanente
- Aggiunta illuminazione sopra
- Aggiunta illuminazione sotto
- Connettore schema
- Connettore incrociato

Interruttori & Pulsanti


Pulsanti, pulsante doppio

a) Attacco come contatto di lavoro, 1 polo


b) Attacco come contatto di lavoro / contatto di lavoro, 2x 1 polo

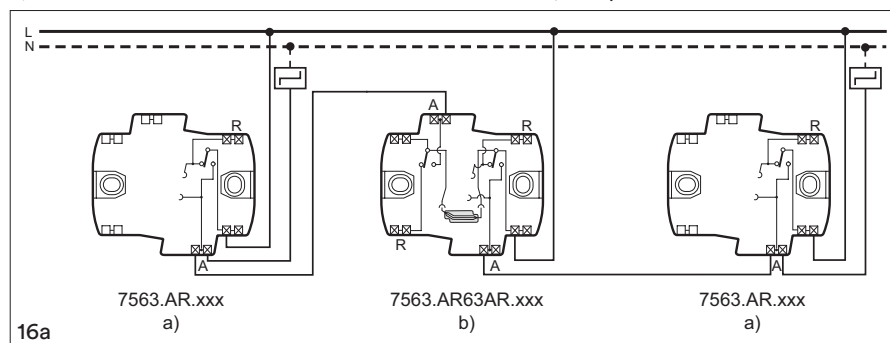


Non illuminato

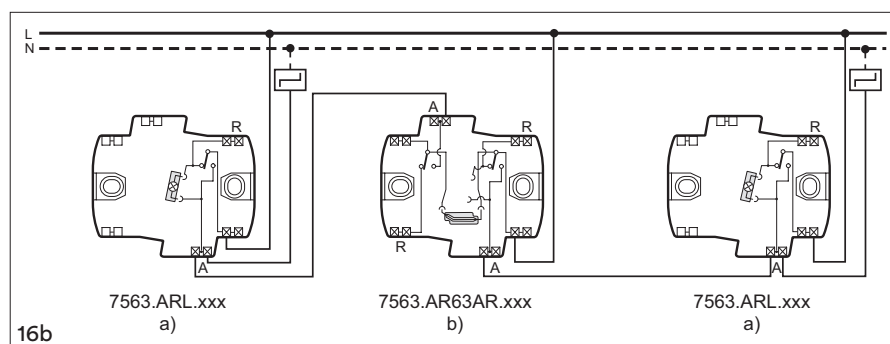

Illuminazione d'orientamento *)

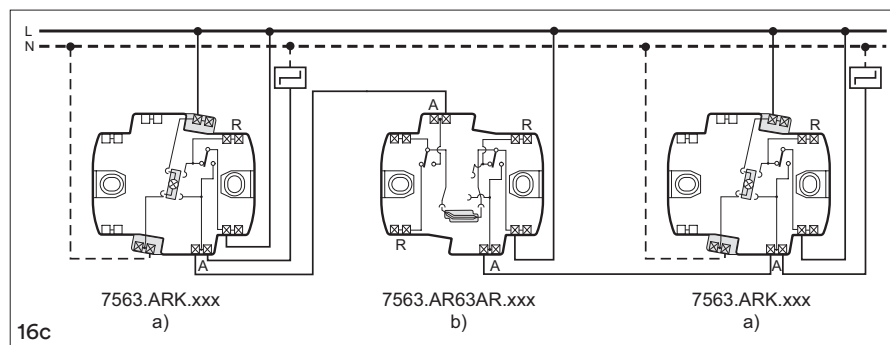

Illuminazione permanente

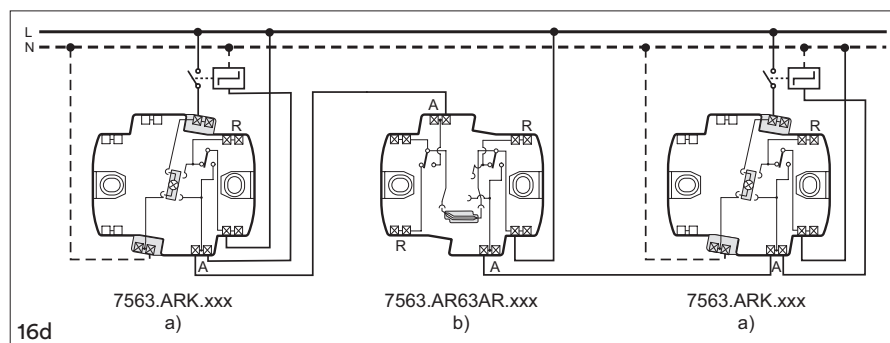


Illuminazione di controllo

Interruttori & Pulsanti


Interruttori, interruttore doppio

a) Attacco come schema 3, 1 polo


b) Attacco come schema 3+3, 2x 1 polo

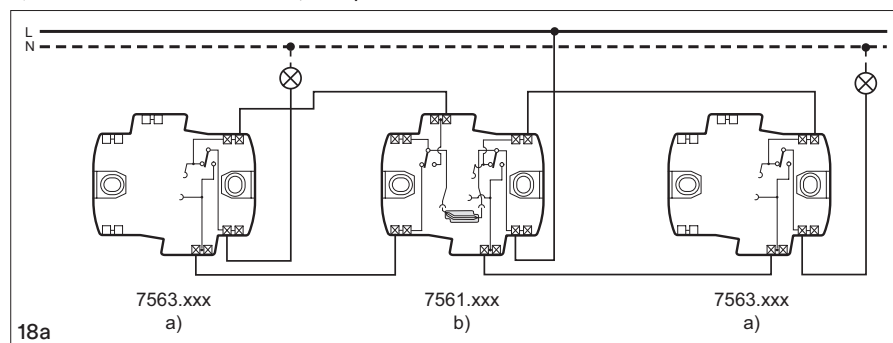


Non illuminato

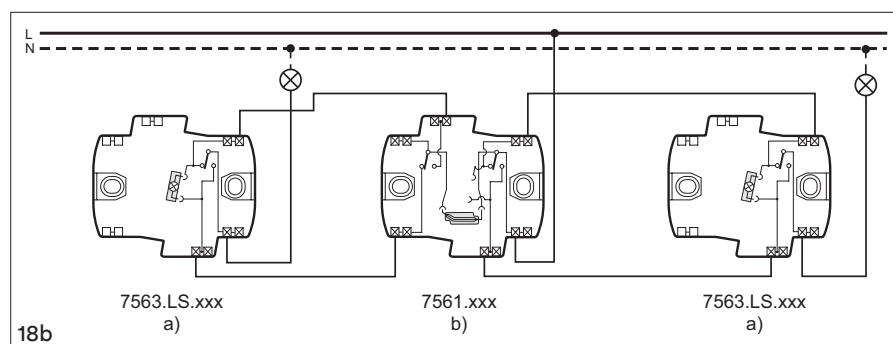

Illuminazione d'orientamento *)

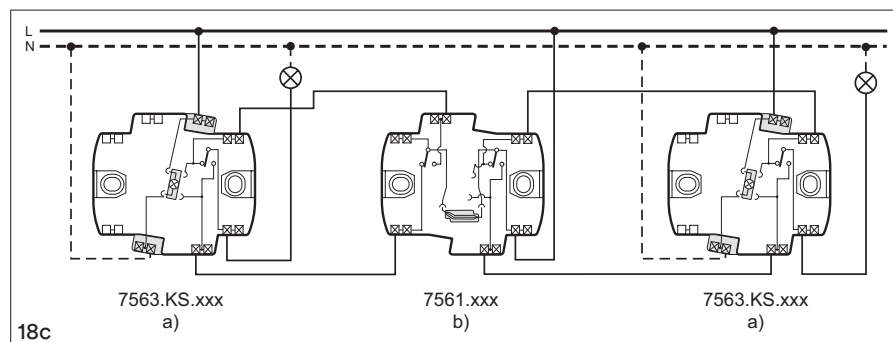

Illuminazione permanente

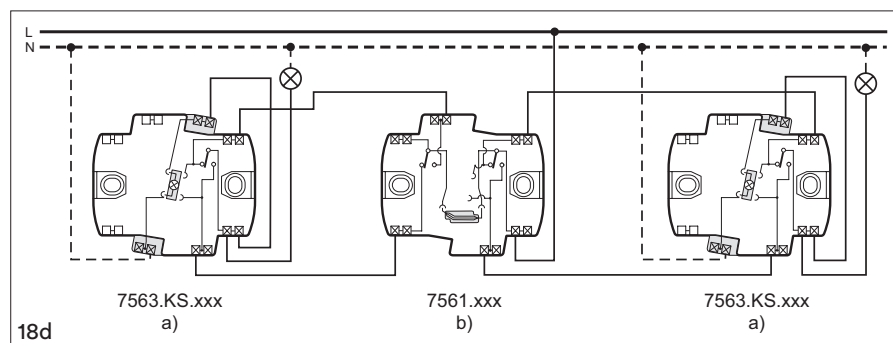

Illuminazione di controllo

*) Avvertenza per l'uso LED

Feller consiglia di collegare il modulo LED interno al conduttore di neutro per garantire il perfetto funzionamento, soprattutto con dispositivi elettronici e lampade a LED.
(vedi schemi di collegamento: illuminazione permanente).

-  LED di orientamento
-  LED di controllo o permanente
-  Aggiunta illuminazione sopra
-  Aggiunta illuminazione sotto
-  Connettore schema